


SetPro

微電腦型交流電流異常警報電表

MA-SCM 操作手冊



[各部名稱]

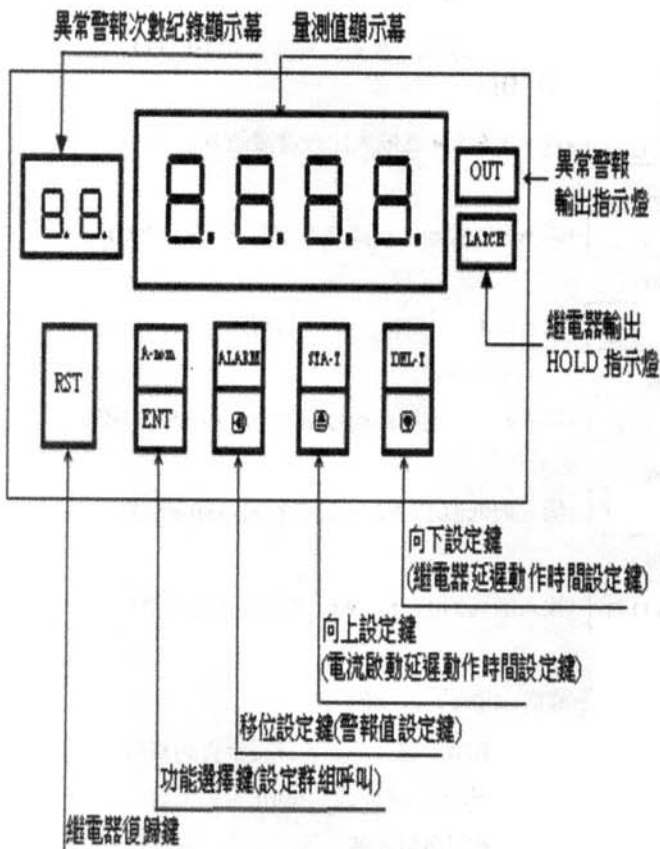


[代號簡介]


- ◎ "ALARM" (異常警報設定值)
- ◎ "STA-T" (馬達啟動延遲動作時間設定 0 至 99.9 秒)
- ◎ "DEL-T" (異常警報繼電器延遲動作時間設定 0 至 99.9 秒)
- ◎ "C d" (通關密碼,密碼正確進入下一步操作流程,密碼錯誤回到正常顯示值)
- ◎ "r h" (輸入配線系統選擇,1 φ 2w,3 φ 3w)
- ◎ "C h" (CT 比設定,輸入大於 AC 5A 以上時外加 CT 之 CT 比值設定 1 至 2000)
- ◎ "r h" (異常警報器復歸方式)
 - 當 r h=N 時手動復歸(按面板 RST 鍵,繼電器復歸)
 - 當 r h=L 時手動無法復歸(僅可以進入內部參數之 r L 復歸)
- ◎ "r L" (異常警報繼電器門鎖是否復歸)
- ◎ "R h" (異常警報動作方向設定)
- ◎ "H y" (異常警報動作方向加遲滯值範圍設定 0 至 999)
 - 當 R h=HI 時: 顯示值>設定值+遲滯值(繼電器動作); 顯示值<設定值-遲滯值(繼電器復歸)
 - 當 R h=LO 時: 顯示值>設定值+遲滯值(繼電器復歸); 顯示值<設定值-遲滯值(繼電器動作)
 - 當 R h=GO 時: 設定值+遲滯值>顯示值>設定值-遲滯值(繼電器動作); 設定值+遲滯值<顯示值 或 設定值-遲滯值>顯示值(繼電器復歸)
 - 當 R h=HL 時: 設定值+遲滯值>顯示值>設定值-遲滯值(繼電器復歸); 設定值+遲滯值<顯示值或 設定值-遲滯值>顯示值(繼電器動作)
- ◎ "r r" (異常電流值與異常次數紀錄資料是否清除)
- ◎ "L C" (面板按鍵設定鎖設定)
- ◎ "d P" (調整最低顯示值)
- ◎ "d S" (調整最高顯示值)

[外部操作流程]


1. 異常警報值設定

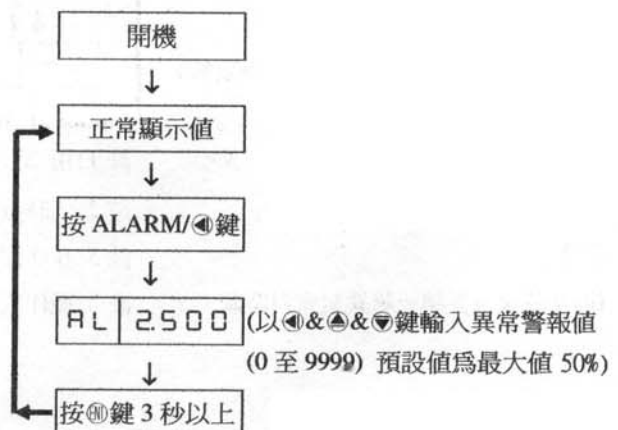


2. 馬達啓動延遲動作時間設定

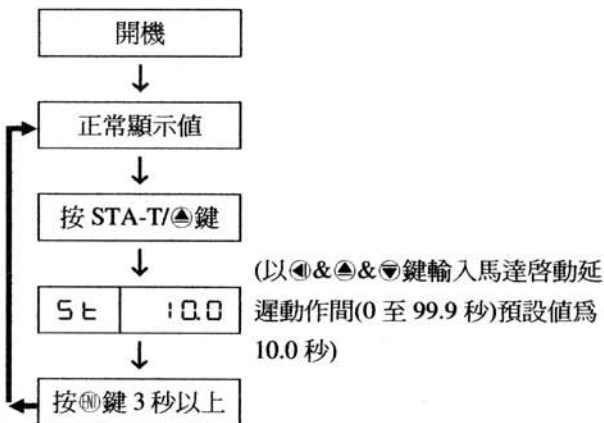

3. 異常警報繼電器延遲動作時間設定

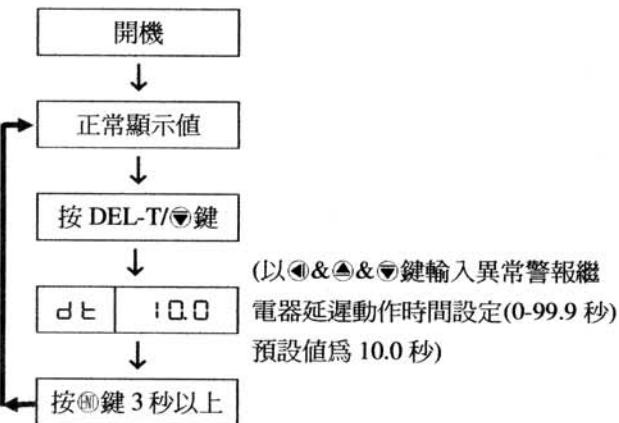


4. 顯示異常值電流紀錄

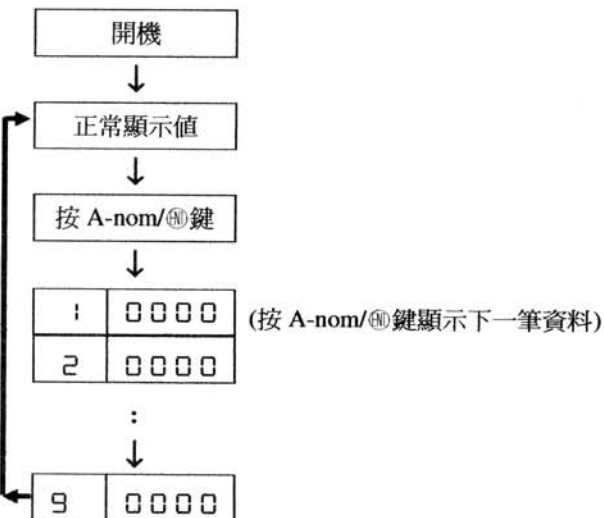

註:當異常次數超過9時會再從第一筆異常資料覆蓋

[內部操作流程]：參數修改操作流程

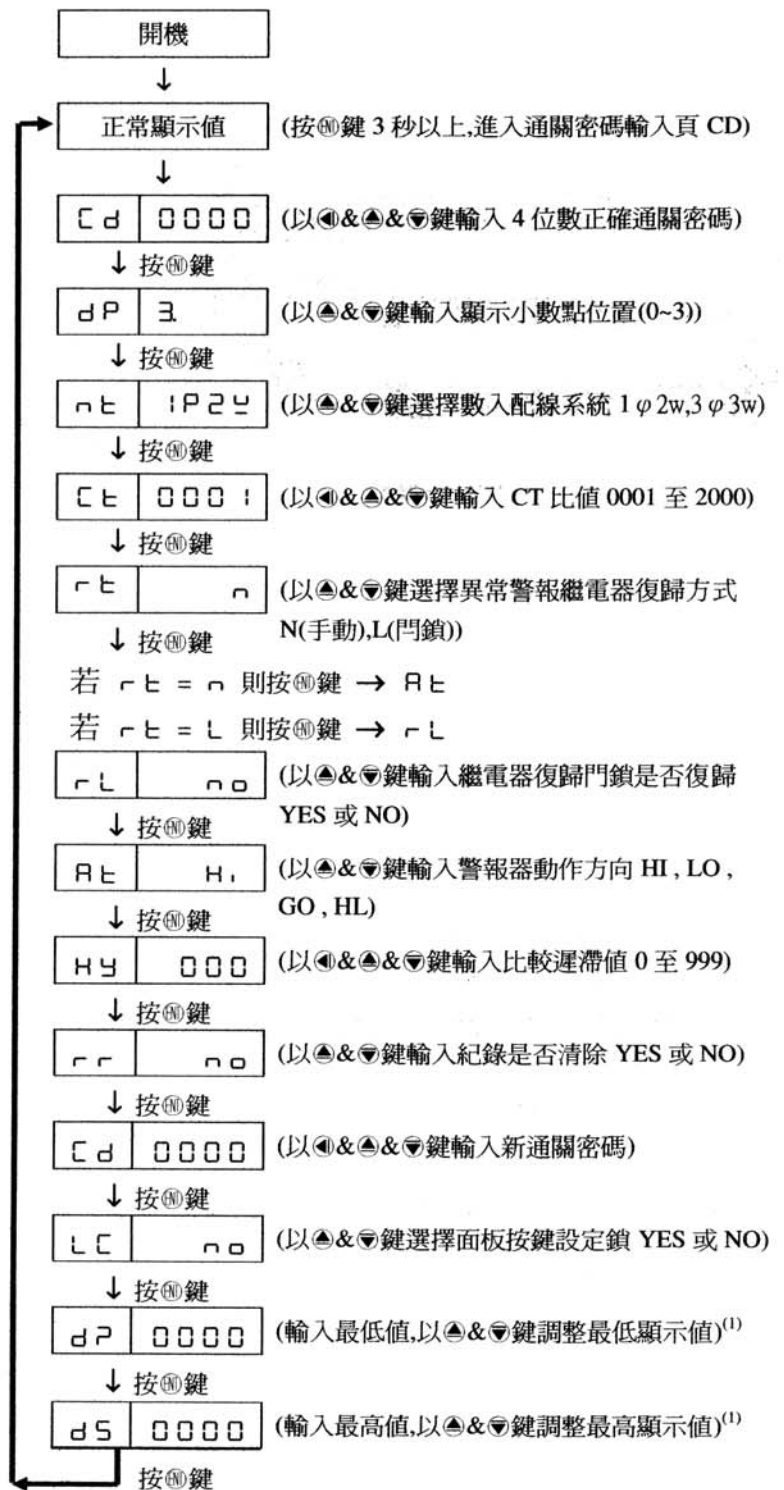

註 1:用 DZ 及 DS 作細部調整,如數位 VR 功能

註 2:同時按▲&▼時,將返回正常顯示值且不更新該設定頁的資料

註 3:在任何設定頁若超過 30 秒未按任何鍵,則返回正常顯示頁

註 4:操作流程中顯示頁的顯示值即為預設值